


# Anhang

## Vergleichsliste BLM

Ersetzter Typ	Typ	Beschreibung
FFG-BP	BLM-S	Magnetostriktiver Messwertgeber
FFG-BT	Ersatztyp: BLM-S	Magnetostriktiver Messwertgeber, Hochtemperatursausführung
745.2xxx	Ersatztyp: BLM-S	Magnetostriktiver Messwertgeber (Ausführung Phönix)

## Typenschlüssel FFG-BP

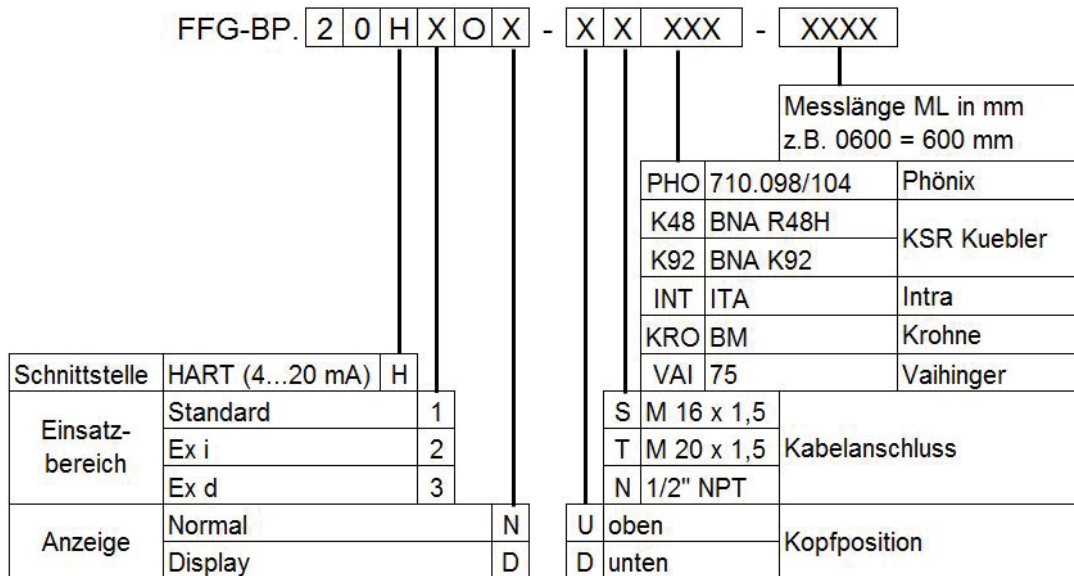

## Typenschlüssel FFG-BT

Code				
1	Grundtyp			
FFG-BT				
2	Ausführung			
V	Sensorgehäuse und Gleitrohr Edelstahl			
3	Gleitrohrlänge	Messbereich	Durchmesser	
.../.../...	L.../	Länge in mm	M.../ Länge in mm	... Rohr-Ø
4	Zulassungen			
...	Ex	Ex-Ausführung		

## Bestellbeispiel

Code	Grundtyp	Ausführung	Gleitrohrlänge Messbereich Rohr-Ø	Zulassung
1	FFG-BT	V	L950/M850/12	Ex

© 2015 KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG, alle Rechte vorbehalten.  
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.  
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.



**KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG**  
Heinrich-Kuebler-Platz 1  
69439 Zwingenberg/Germany  
Tel. +49 6263 87-0  
Fax +49 6263 8799  
info@ksr-kuebler.com  
www.ksr-kuebler.de